


schemat budynku

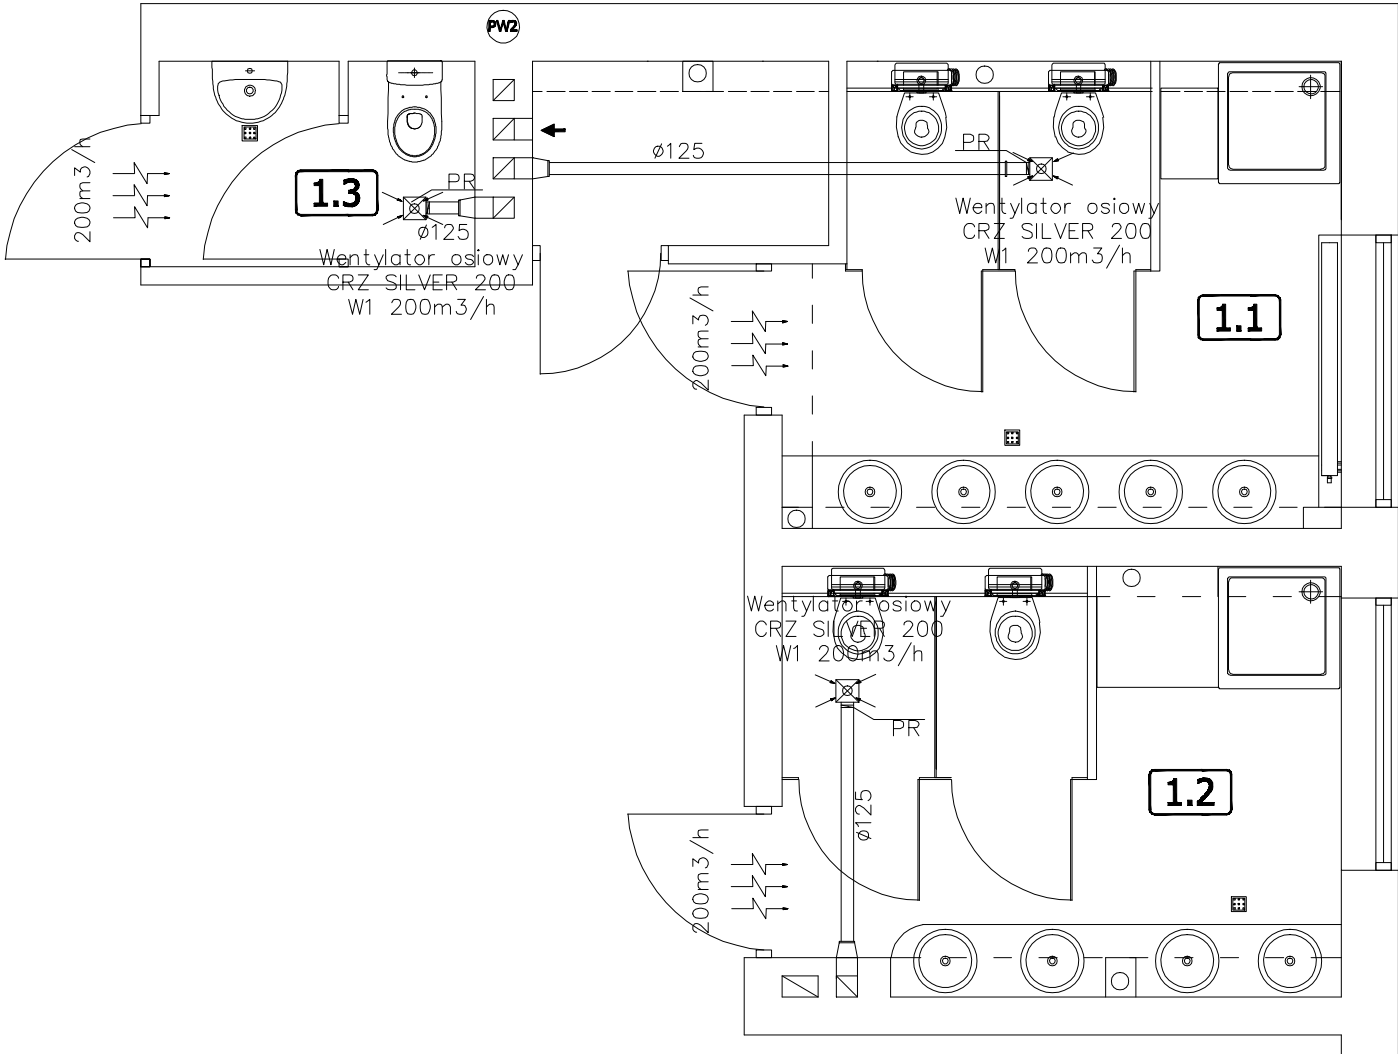

Nr Pom.	Nazwa pomieszczenia	Rodzaj posadzki	Powierzchnia m ²
1.1	ŁAZIENKA DLA DZIECI	TERAKOTA	10,8
1.2	ŁAZIENKA DLA DZIECI	TERAKOTA	10,3
1.3	ŁAZIENKA DLA PERSONELU	TERAKOTA	2,8
1.4	ŁAZIENKA DLA DZIECI	TERAKOTA	13,6

UWAGI

1. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym i pozostałymi rysunkami opracowania.
2. Należy wykonać niezbędne wykucia i przewiertły potrzebne do przeprowadzenia instalacji.
3. Po zakończeniu prac instalacyjnych wszystkie przebiecia i bruzdowania należy zakryć masą tynkarską i wygładzić ściany.
4. Rysunek należy rozpatrywać wspólnie z resztą dokumentacji projektowej wszystkich branż.
5. Wszystkie zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia będą odpowiadały normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp (posiadają odpowiednie atesty i aprobaty).

LEGENDA

- — — — — - Przewody wentylacyjne
- ø125 - Średnica przewodów wentylacyjnych
- 200m³/h - Wydatek powietrza
- ⊙ - Pion instalacji wentylacyjnej
- PR ø125 - Przepustnica regulacyjna kanałowa

UWAGI

UWAGA ! RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ RÓWNOCZEŚNIE Z RYSUNKAMI WYKONAWCZYM I BRANŻOWYM I.
W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNO ŚCI NALEŻY POINFORMOWAĆ PROJEKTANTÓW.

Obiekt:	Przebudowa pomieszczeń w Miejskim Przedszkolu nr 1		Skala:
Adres obiektu:	ul. Mickiewicza 33,37-600 Lubaczów dz. nr 2345/8		1:50
Inwestor:	Gmina Miejska Lubaczów		Data:
Adres inwestora:	ul. Rynek26 37-600 Lubaczów		01.2016r.
Tytuł rysunku:	Instalacja wentylacji pom. 1.1, 1.2, 1.3 i 1.4		Nr Rysunku:
Zespół projektowy			4
Imię i Nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis
mgr inż. Małgorzata Bartecka	sanitarna	PDK/0004/POOS/11	<i>M. Bartecka</i>
mgr inż. Damian Kuszaj	sanitarna	---	<i>D. Kuszaj</i>
mgr inż. Wioleta Strojna	sanitarna	---	<i>W. Strojna</i>