


schemat budynku

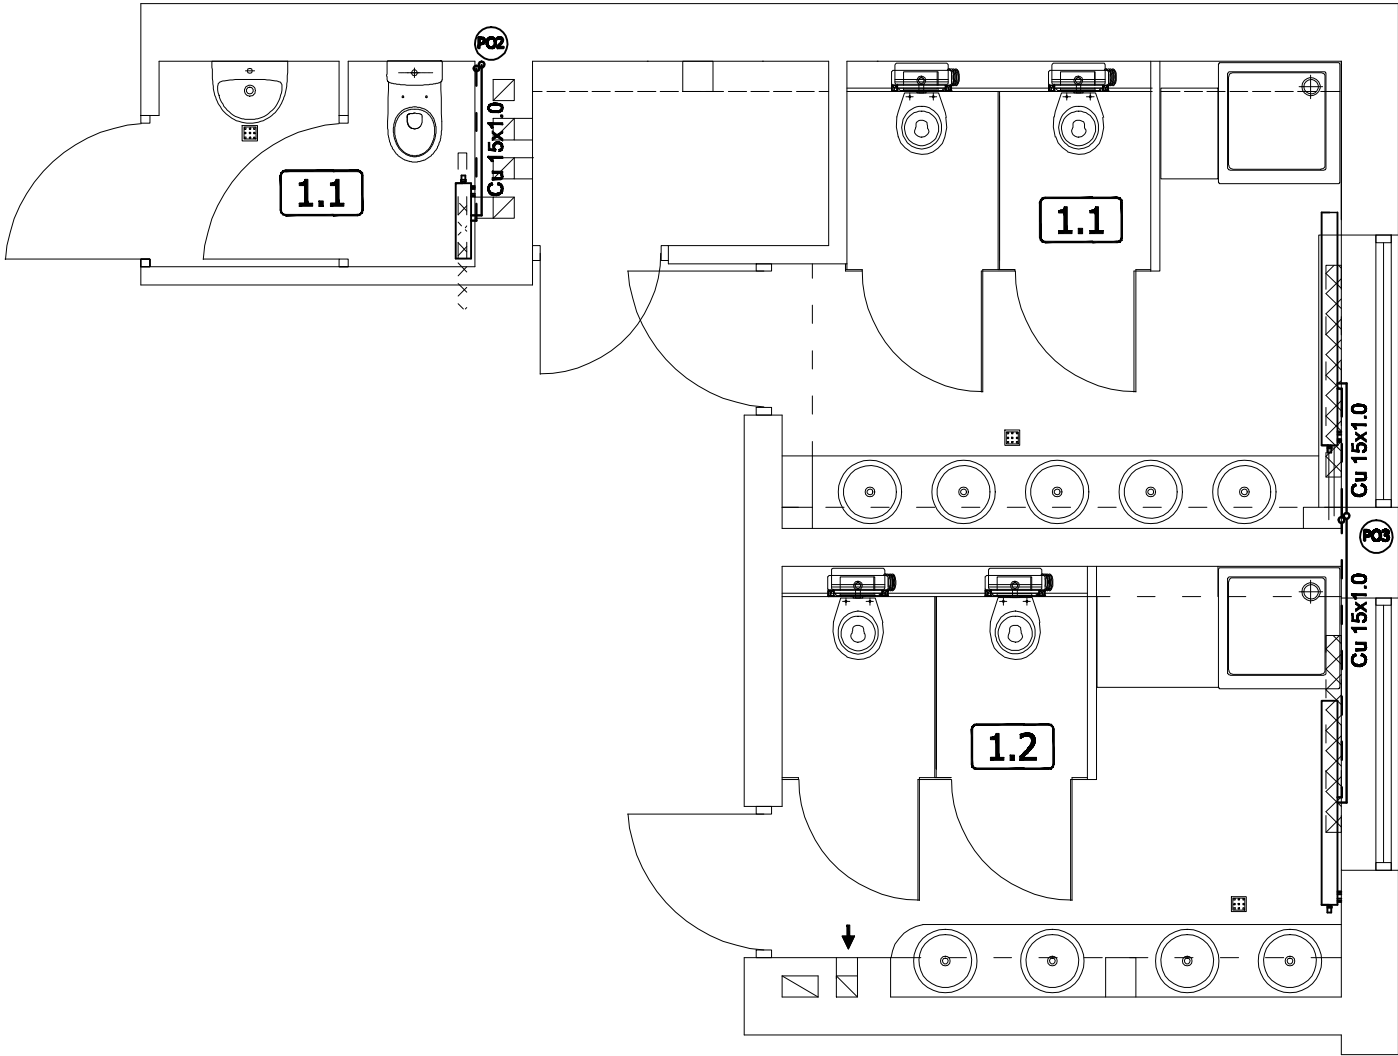

Nr Pom.	Nazwa pomieszczenia	Rodzaj posadzki	Powierzchnia m <sup>2</sup>
1.1	ŁAZIENKA DLA DZIECI	TERAKOTA	10,8
1.2	ŁAZIENKA DLA DZIECI	TERAKOTA	10,3
1.3	ŁAZIENKA DLA PERSONELU	TERAKOTA	2,8
1.4	ŁAZIENKA DLA DZIECI	TERAKOTA	13,6

## UWAGI

- Rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym i pozostałymi rysunkami opracowania.
- Przejścia przewodów przez warstwy podłogowe należy dokładnie uszczelnić.
- Należy wykonać niezbędne wykucia i przewierty potrzebne do przeprowadzenia instalacji.
- Po zakończeniu prac instalacyjnych wszystkie przebicia i bruzdowania należy zakryć masą tynkarską i wygładzić ściany.
- Rysunek należy rozpatrywać wspólnie z resztą dokumentacji projektowej wszystkich branż.
- Wszystkie zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia będą odpowiadały normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp (posiadają odpowiednie atesty i aprobaty).
- Instalację c.o. izolować termicznie wg opisu technicznego.
- Przejścia instalacji przez przegrody budowlane należy wykonać w rurach ochronnych.
- Podejścia do grzejników należy wykonać ze ściany pionowej

## LEGENDA

- == Przewody c.o. miedziane prowadzone w bruzdach ściennych
- Cu 15x1.0 Średnica zewnętrzna i grubość ściłanki przewodu
- POL Pion instalacji centralnego ogrzewania
- XXXXXX Istniejący grzejnik do demontażu
- Ponowny montaż grzejnika wg. projektowanej lokalizacji

## UWAGI

**UWAGA I** RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ RÓWNOCZEŚNIE Z RYSUNKAMI WYKONAWCZYM I BRANŻOWYMI.  
W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNO ŚCI NALEŻY POINFORMOWAĆ PROJEKTANTÓW.

Obiekt:	Przebudowa pomieszczeń w Miejskim Przedszkolu nr 1	Skala:	1:50
Adres obiektu:	ul. Mickiewicza 33,37-600 Lubaczów dz. nr 2345/8	Data:	01.2016r.
Inwestor:	Gmina Miejska Lubaczów	Nr Rysunku:	6
Adres inwestora:	ul. Rynek26 37-600 Lubaczów		
Tytuł rysunku:	Instalacja c.o. pom. 1.1, 1.2, 1.3 i 1.4		
Zespół projektowy			
Imię i Nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis
mgr inż. Małgorzata Bartecka	sanitarna	PDK/0004/POOS/11	<i>M. Bartecka</i>
mgr inż. Damian Kuszaj	sanitarna	---	<i>D. Kuszaj</i>
mgr inż. Wioleta Strojna	sanitarna	---	<i>W. Strojna</i>